


MODELO 2

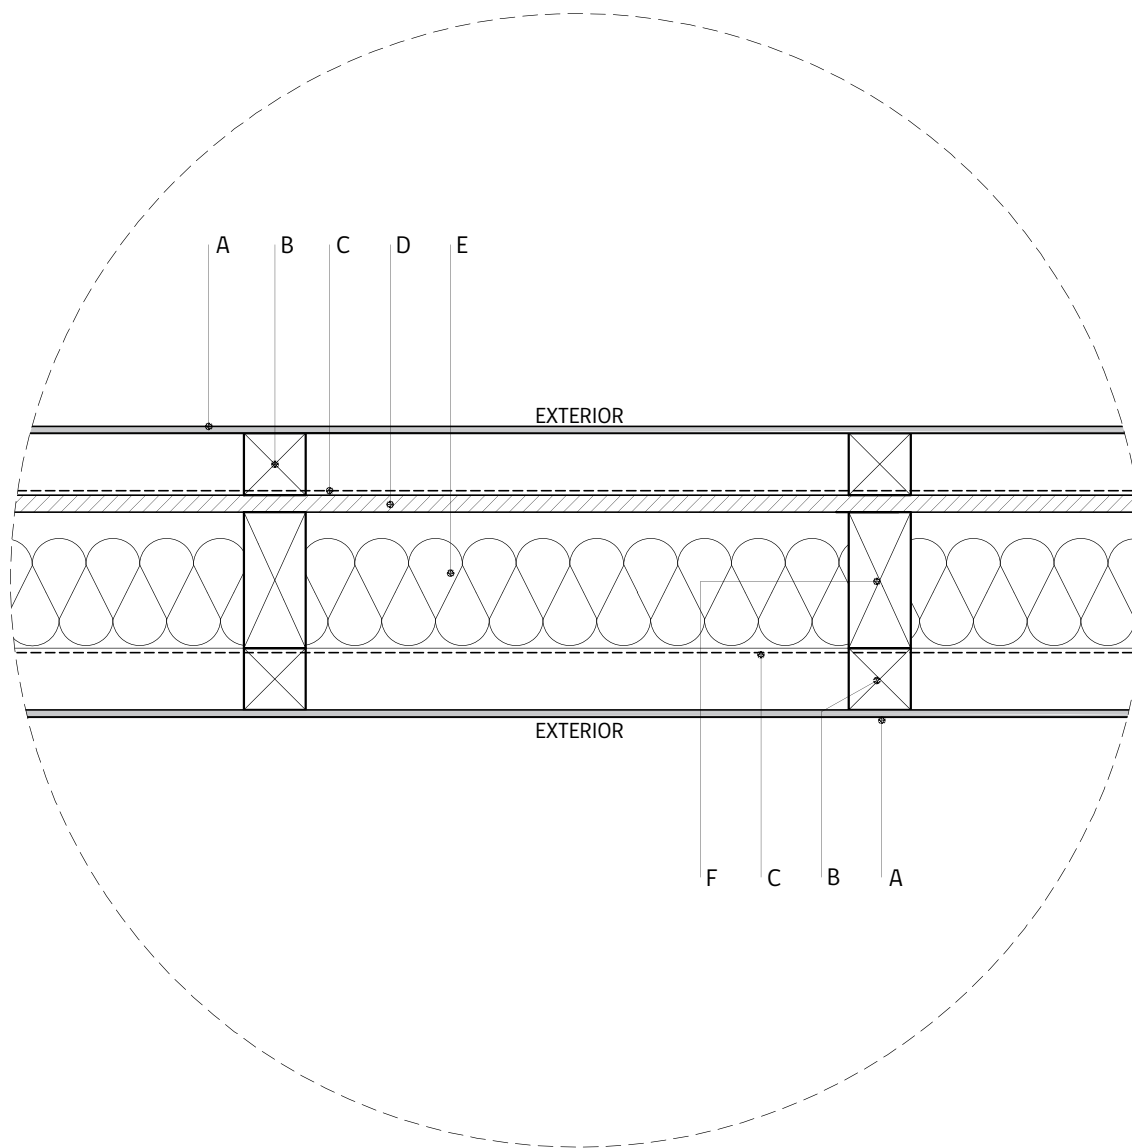


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento fibrocemento $e=6\text{ mm}$
- B. Fachada ventilada- Madera pino bruta $2\times 2''$
- C. Membrana hidrófuga 62 g/m^2
- D. Placa OSB estructural $e=11,1\text{ mm}$
- E. Lana de vidrio 11 kg/m^3 $e=90\text{ mm}$
- F. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado $41\times 90\text{ mm}$

⇌ Cámara de instalaciones

◊◊◊◊ Fachada ventilada

MODELO 2

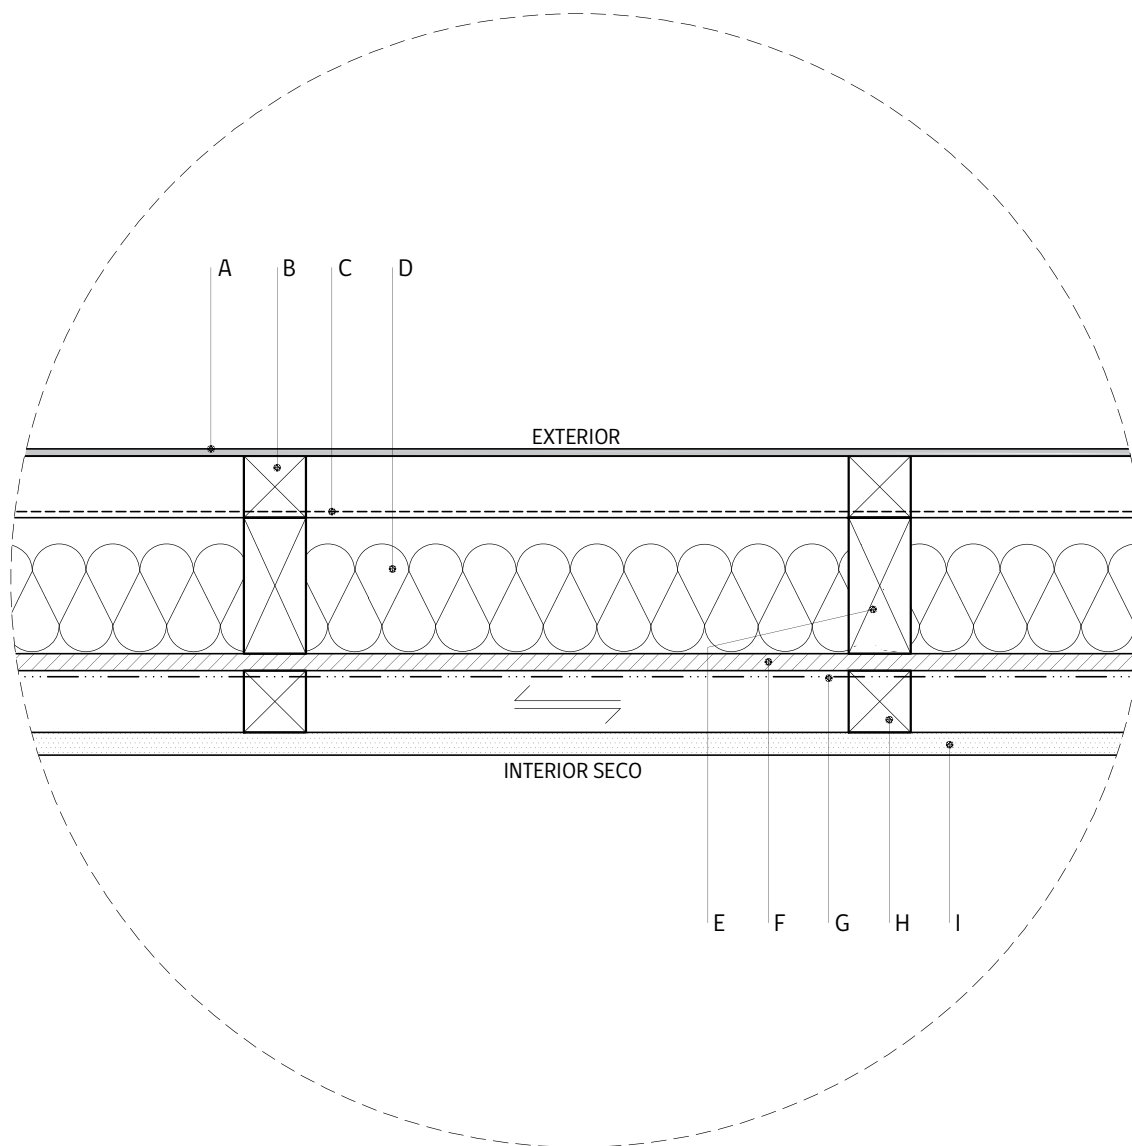

NOMENCLATURA

- A. Revestimiento fibrocemento $e=6\text{ mm}$
- B. Fachada ventilada - Madera pino bruta $2\times 2"$
- C. Membrana hidrófuga 62 g/m^2
- D. Lana de vidrio 11 kg/m^3 $e=70\text{ mm}$
- E. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado $41\times 90\text{ mm}$ impregnada MCA
- F. Placa OSB estructural $e=11,1\text{ mm}$
- G. Polietileno $e=0,2\text{ mm}$
- H. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta $2\times 2"$
- I. Plancha yeso cartón RF $e=15\text{ mm}$

⇌ Cámara de instalaciones


◊◊◊◊ Fachada ventilada

**DETALLE MURO PERIMETRAL
EXTERIOR - INTERIOR SECO**

Esc 1:5 - Detalle en planta

A.02

MODELO 2

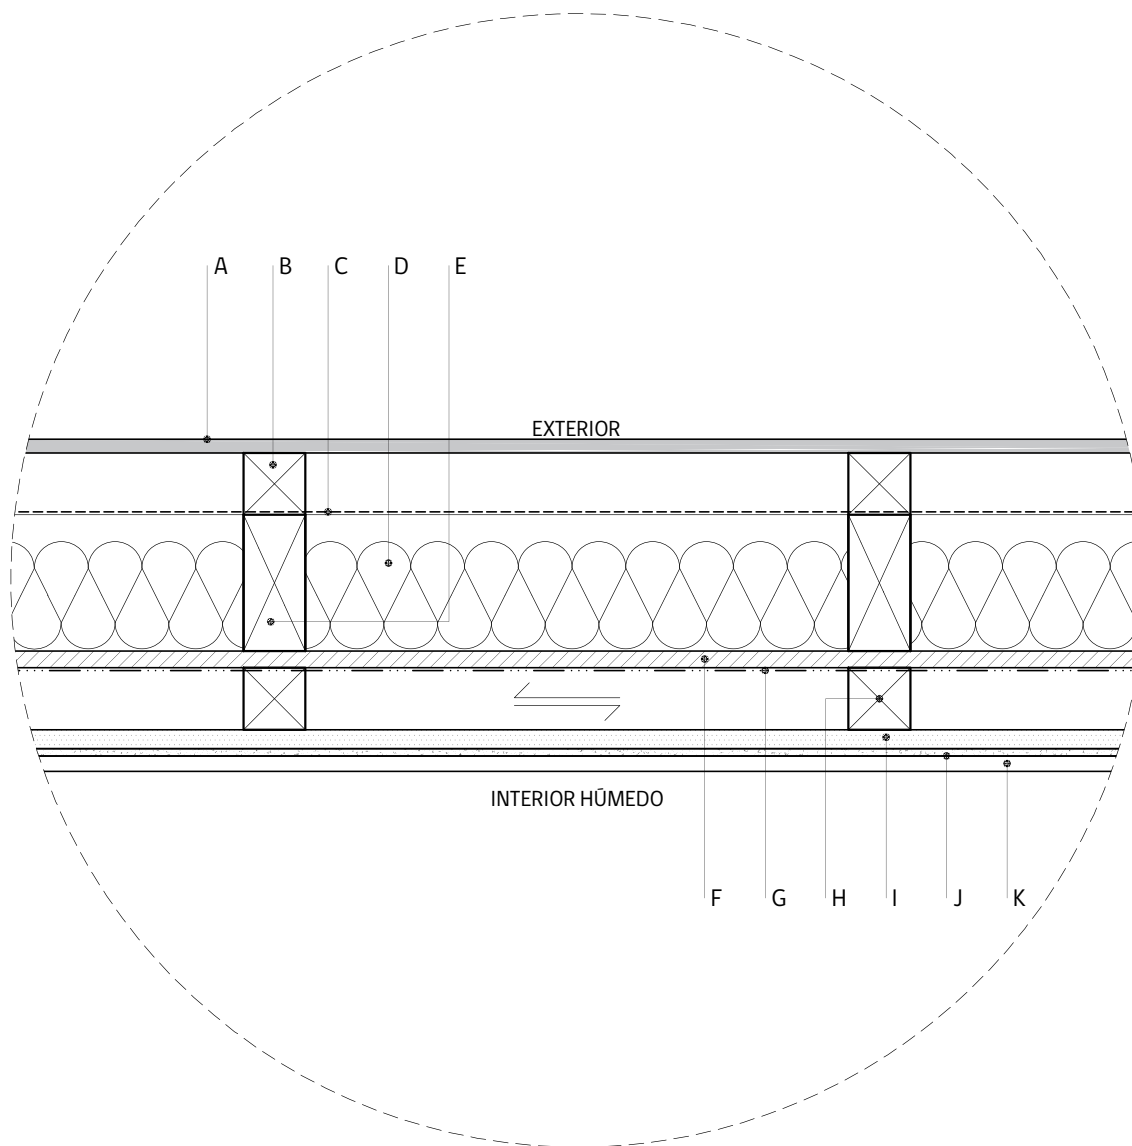


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento fibrocemento $e=6\text{ mm}$
- B. Fachada ventilada - Madera pino bruta $2\times 2"$
- C. Membrana hidrófuga 62 g/m^2
- D. Lana de vidrio 11 kg/m^3 $e=70\text{ mm}$
- E. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado $41\times 90\text{ mm}$ impregnada MCA
- F. Placa OSB estructural $e=11,1\text{ mm}$
- G. Polietileno $e=0,2\text{ mm}$
- H. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta $2\times 2"$
- I. Plancha yeso cartón RH $e=12,5\text{ mm}$
- J. Mortero de pega
- K. Revestimiento cerámico $h=2,00\text{ m}$

⇌ Cámara de instalaciones

◁ ○ ○ ○ ▷ Fachada ventilada

MODELO 2

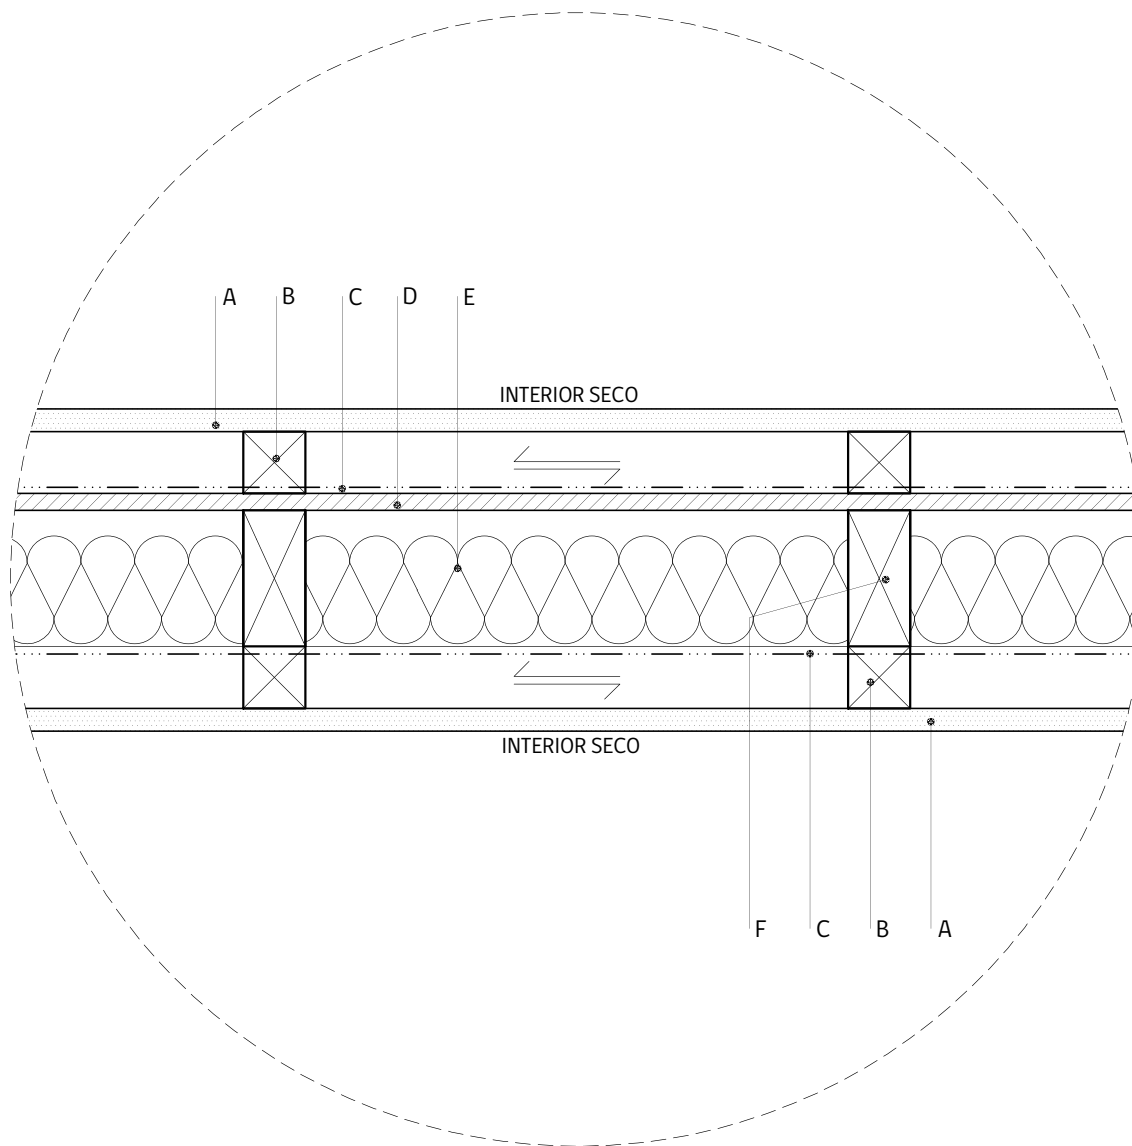

NOMENCLATURA

- A. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- B. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- C. Polietileno e= 0,2 mm
- D. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- E. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 70 mm
- F. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm impregnada MCA

⇌ Cámara de instalaciones


◊◊◊◊ Fachada ventilada

**DETALLE MURO INTERIOR SECO -
INTERIOR SECO**

Esc 1:5 - Detalle en planta

A.04

MODELO 2

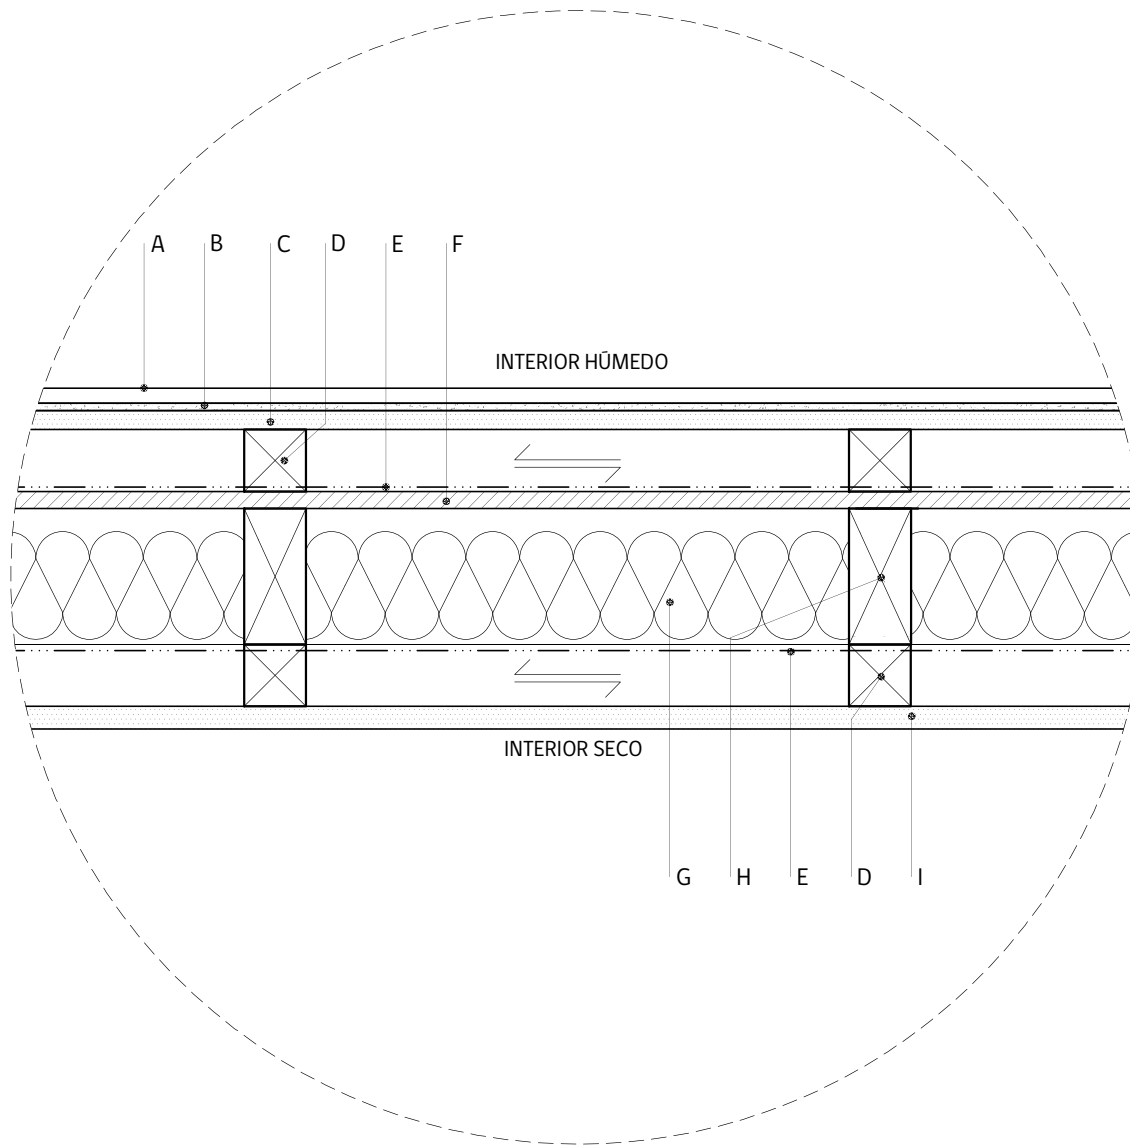


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento cerámico h= 2,00 m
- B. Mortero de pega
- C. Plancha yeso cartón RH e= 12,5 mm
- D. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- E. Polietileno e= 0,2 mm
- F. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- G. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 70 mm
- H. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm impregnada MCA
- I. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

⇌ Cámara de instalaciones

◊◊◊ Fachada ventilada

MODELO 2

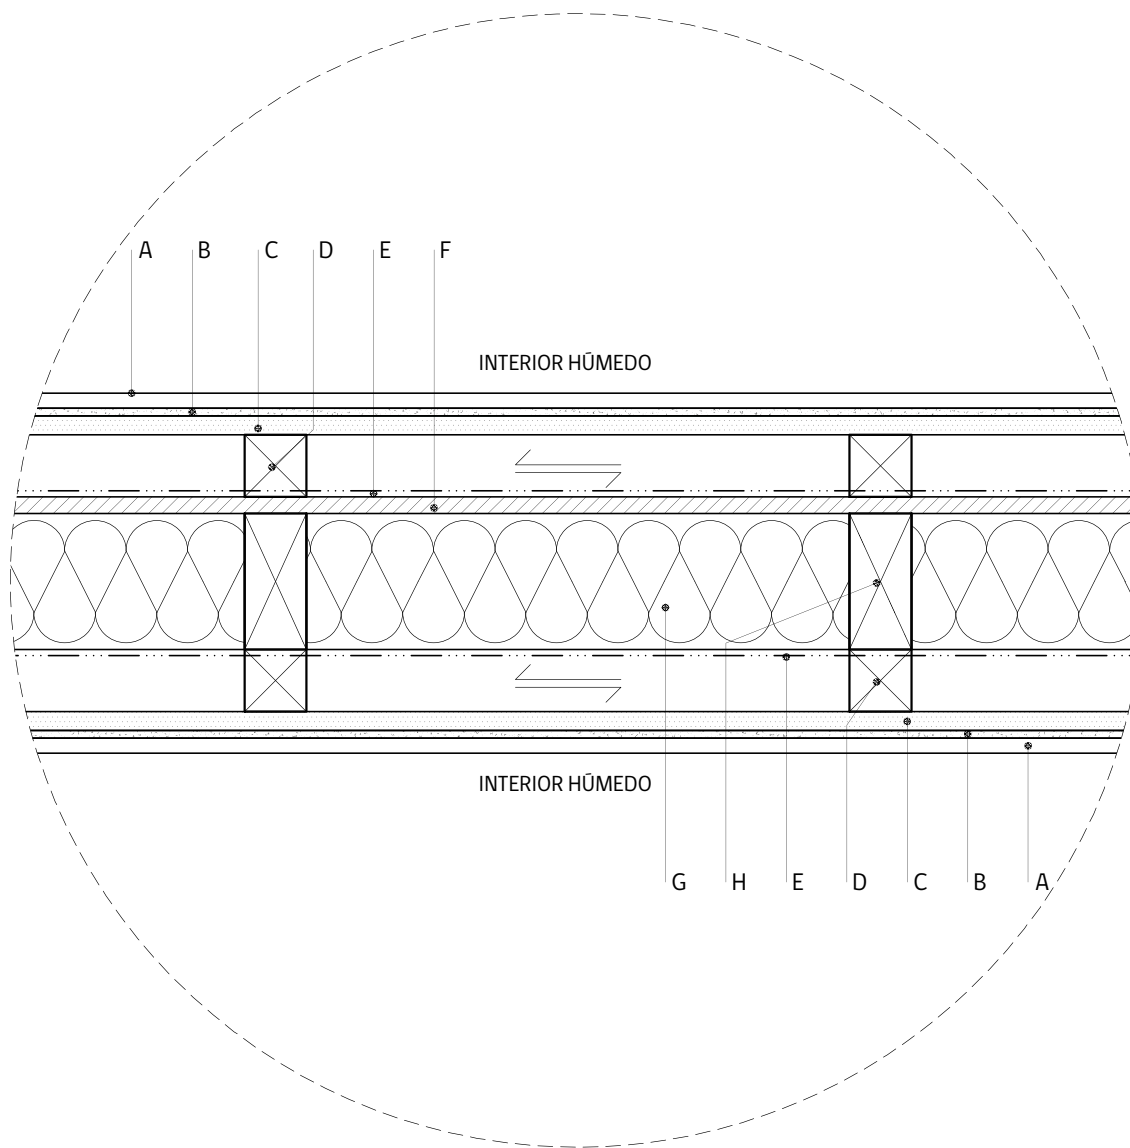

NOMENCLATURA

- A. Revestimiento cerámico h= 2,00 m
- B. Mortero de pega
- C. Plancha yeso cartón RH e= 12,5 mm
- D. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- E. Polietileno e= 0,2 mm
- F. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- G. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 70 mm
- H. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm impregnada MCA


⇌ Cámara de instalaciones

◊◊◊◊ Fachada ventilada

**DETALLE MURO INTERIOR
HÚMEDO - INTERIOR HÚMEDO**
Esc 1:5 - Detalle en planta

A.06

MODELO 2

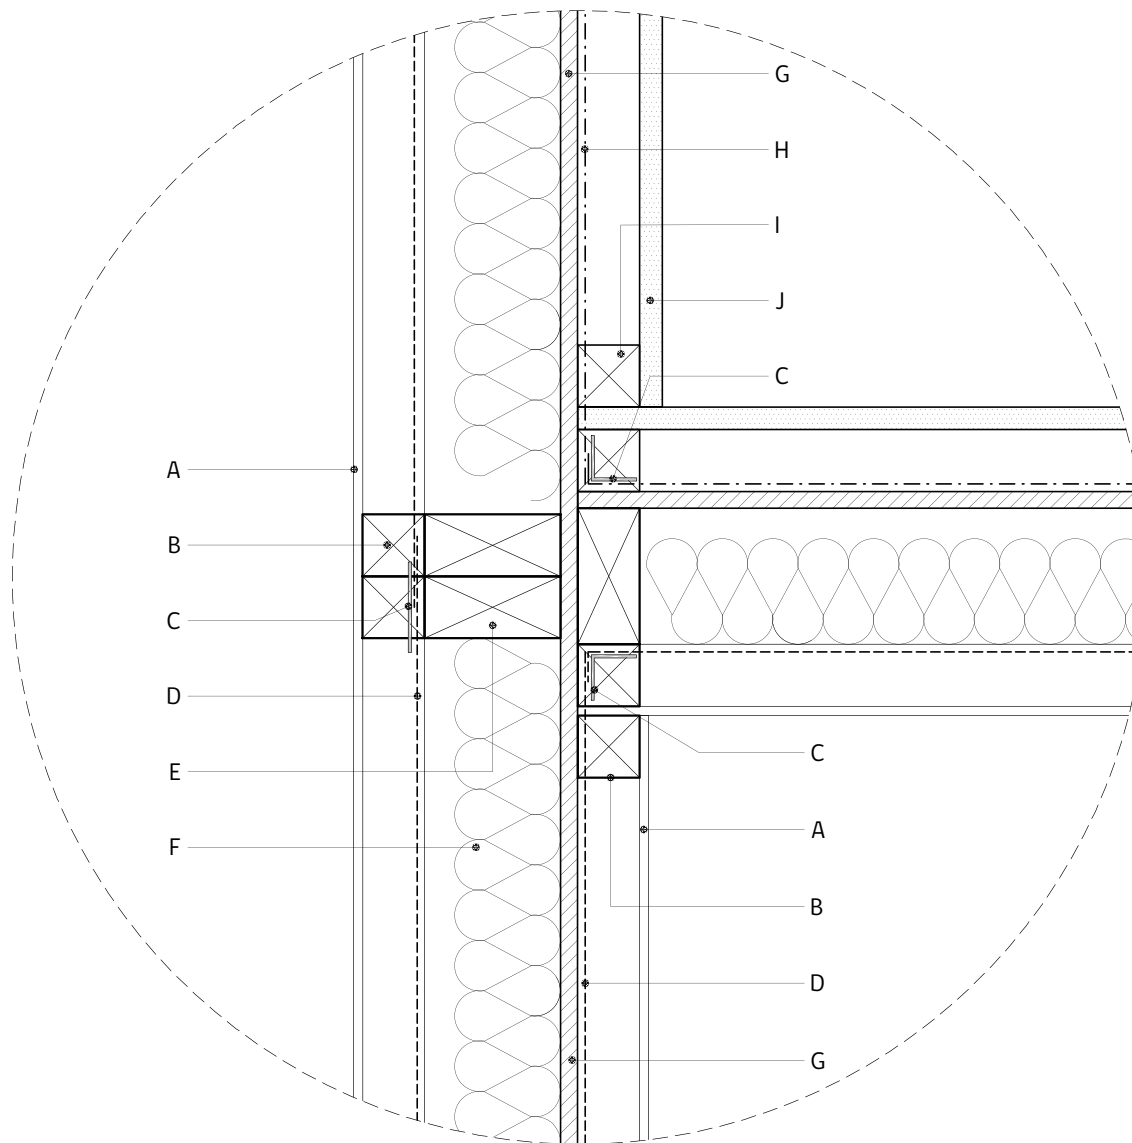


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento fibrocemento e= 6 mm
- B. Fachada ventilada - Madera pino bruta 2x2"
- C. Cinta de hermeticidad
- D. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- E. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm
- F. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 70 mm
- G. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- H. Polietileno e= 0,2 mm
- I. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- J. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

← Cámara de instalaciones

◊◊◊ Fachada ventilada

MODELO 2

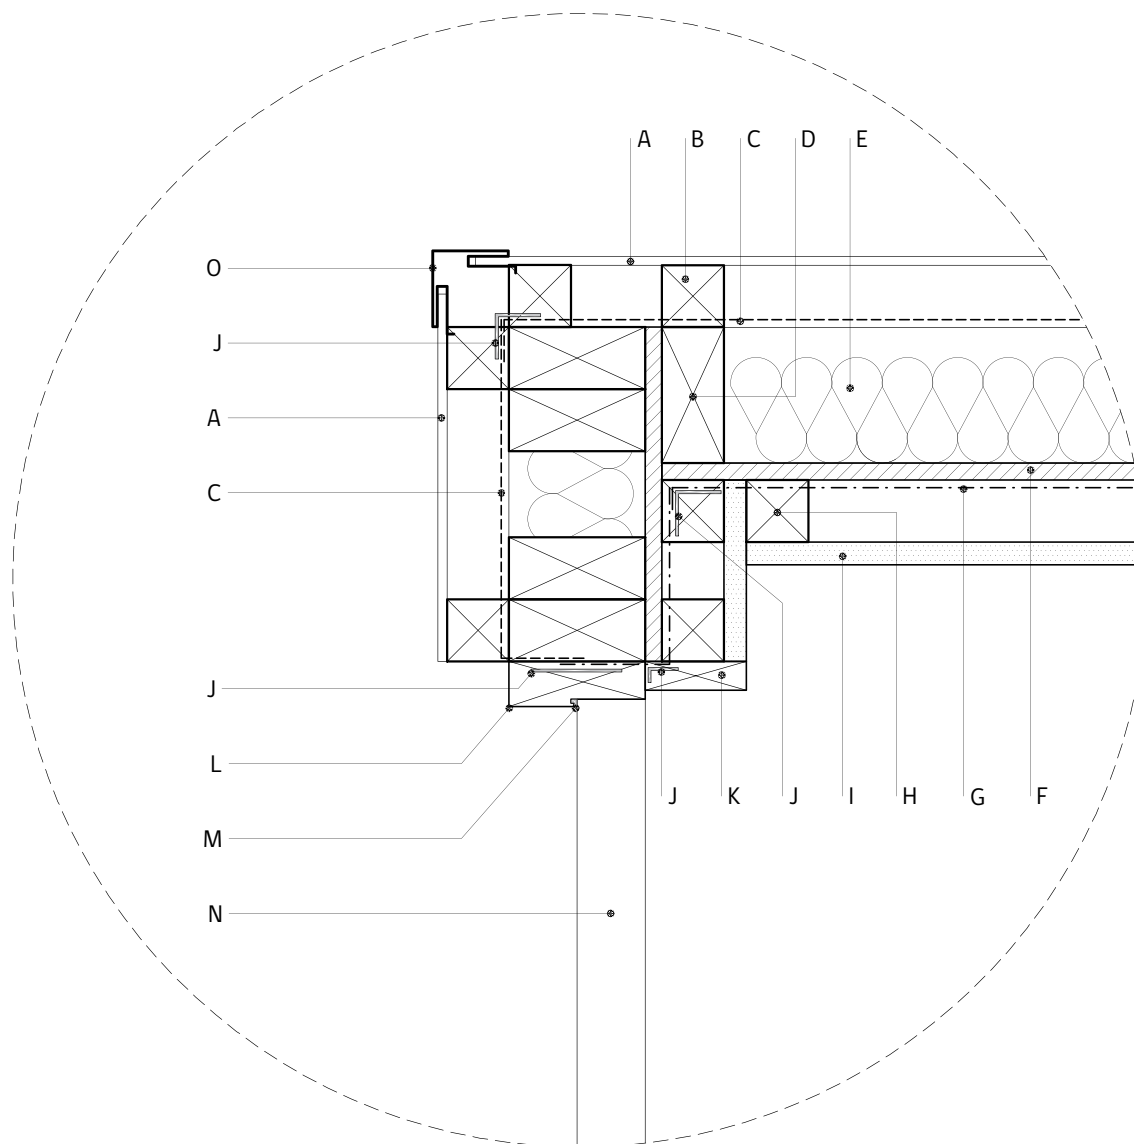


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento fibrocemento e= 6 mm
- B. Fachada ventilada - Madera pino bruta 2x2"
- C. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- D. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm
- E. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 70 mm
- F. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- G. Polietileno e= 0,2 mm
- H. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- I. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- J. Cinta de hermeticidad
- K. Endolado de puerta - Madera pino 19x65 mm
- L. Marco de puerta - Madera pino 30x90 mm
- M. Sello tipo P para puerta
- N. Puerta MDF 75x2000 mm
- O. Esquinero exterior 50 mm

← Cámara de instalaciones

◊◊◊◊ Fachada ventilada

MODELO 2

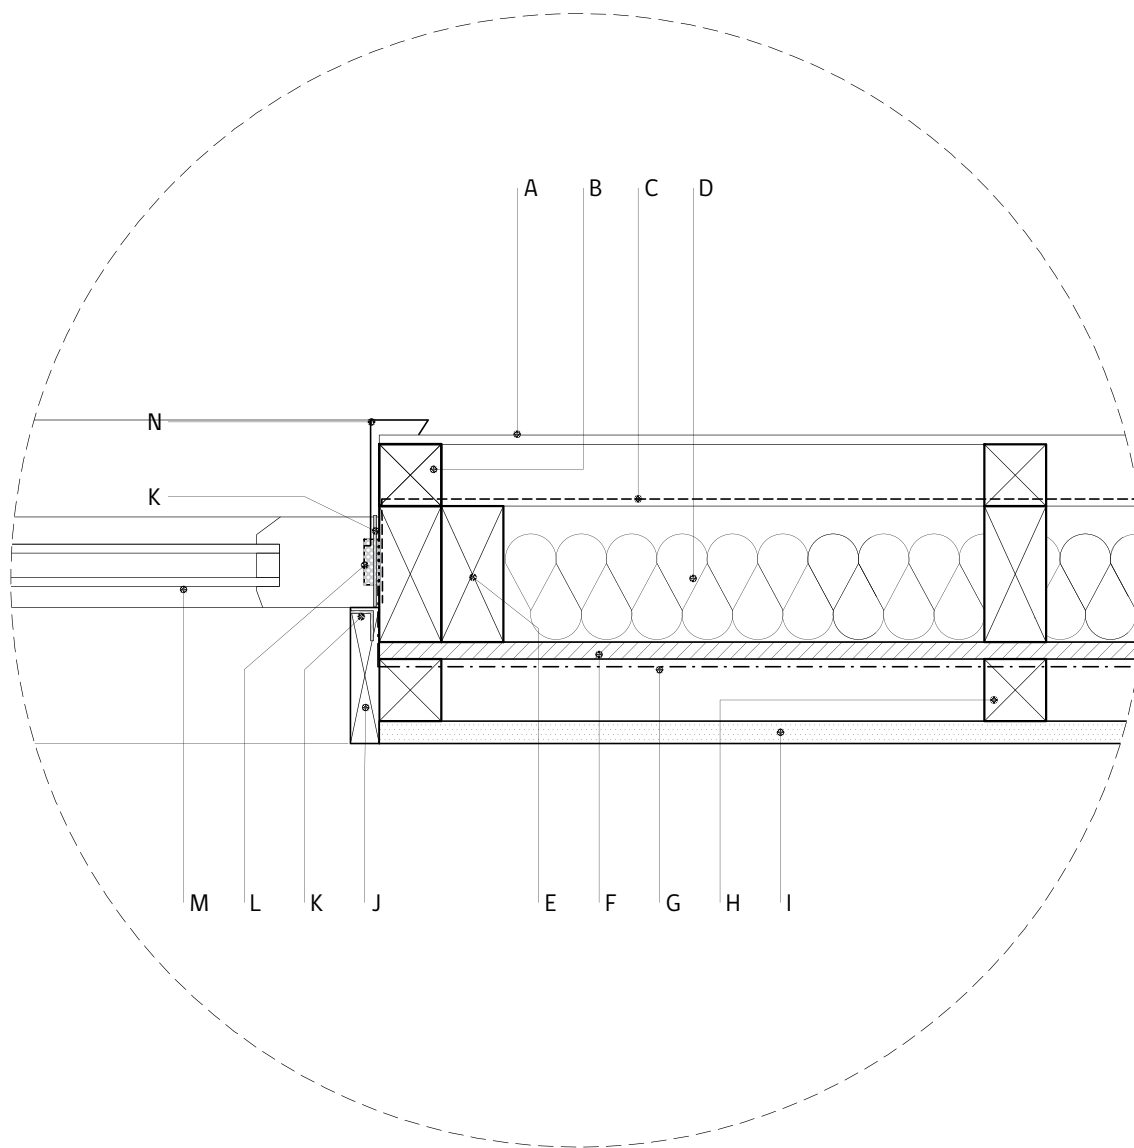


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento fibrocemento e= 6 mm
- B. Fachada ventilada - Madera pino bruta 2x2"
- C. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- D. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 70 mm
- E. Estructura pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm
- F. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- G. Polietileno e= 0,2 mm
- H. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- I. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- J. Endolado de ventana - Madera pino 19x65 mm
- K. Cinta de hermeticidad
- L. Cinta sellante autoexpandible
- M. Ventana termopanel
- N. Hojalatería

⇌ Cámara de instalaciones

◁○○○ Fachada ventilada

MODELO 2

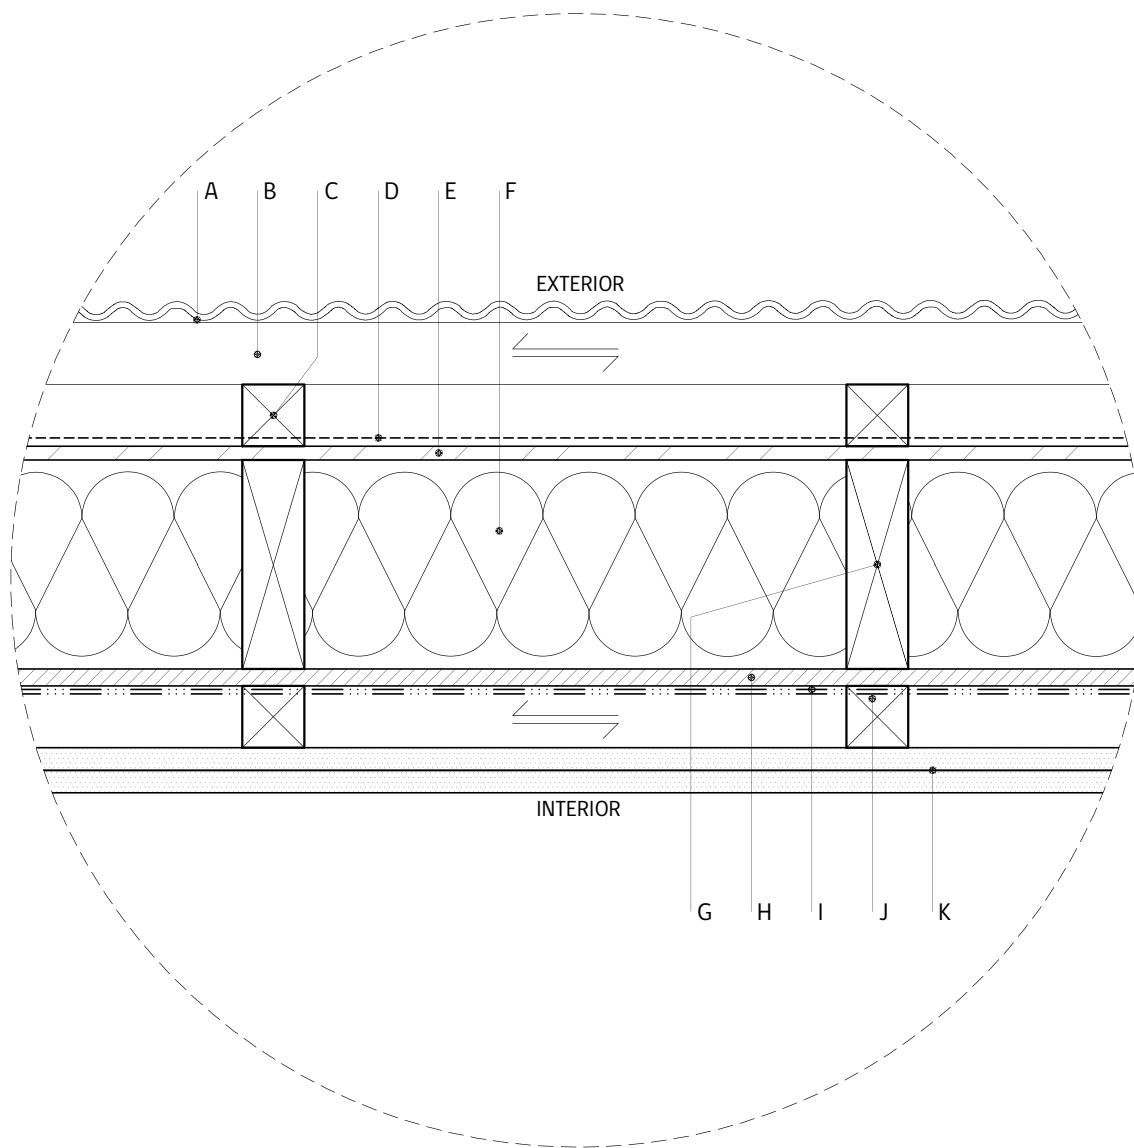


NOMENCLATURA

- A. Plancha de zinc microondulado
- B. Costaneras - Madera pino bruta 2x2"
- C. Cubierta ventilada - Madera pino bruta 2x2"
- D. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- E. Terciado estructural e= 9 mm
- F. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 140 mm
- G. Viga panel de techo - Madera pino seco cepillado 41x138 mm impregnado MCA
- H. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- I. Doble polietileno e= 0,2 mm
- J. Cámara de instalaciones - Madera pino bruta 2x2"
- K. Doble plancha yeso cartón RF e= 15 mm

⇐ Cámara de instalaciones

◁ ○ ○ ○ Fachada ventilada

MODELO 2

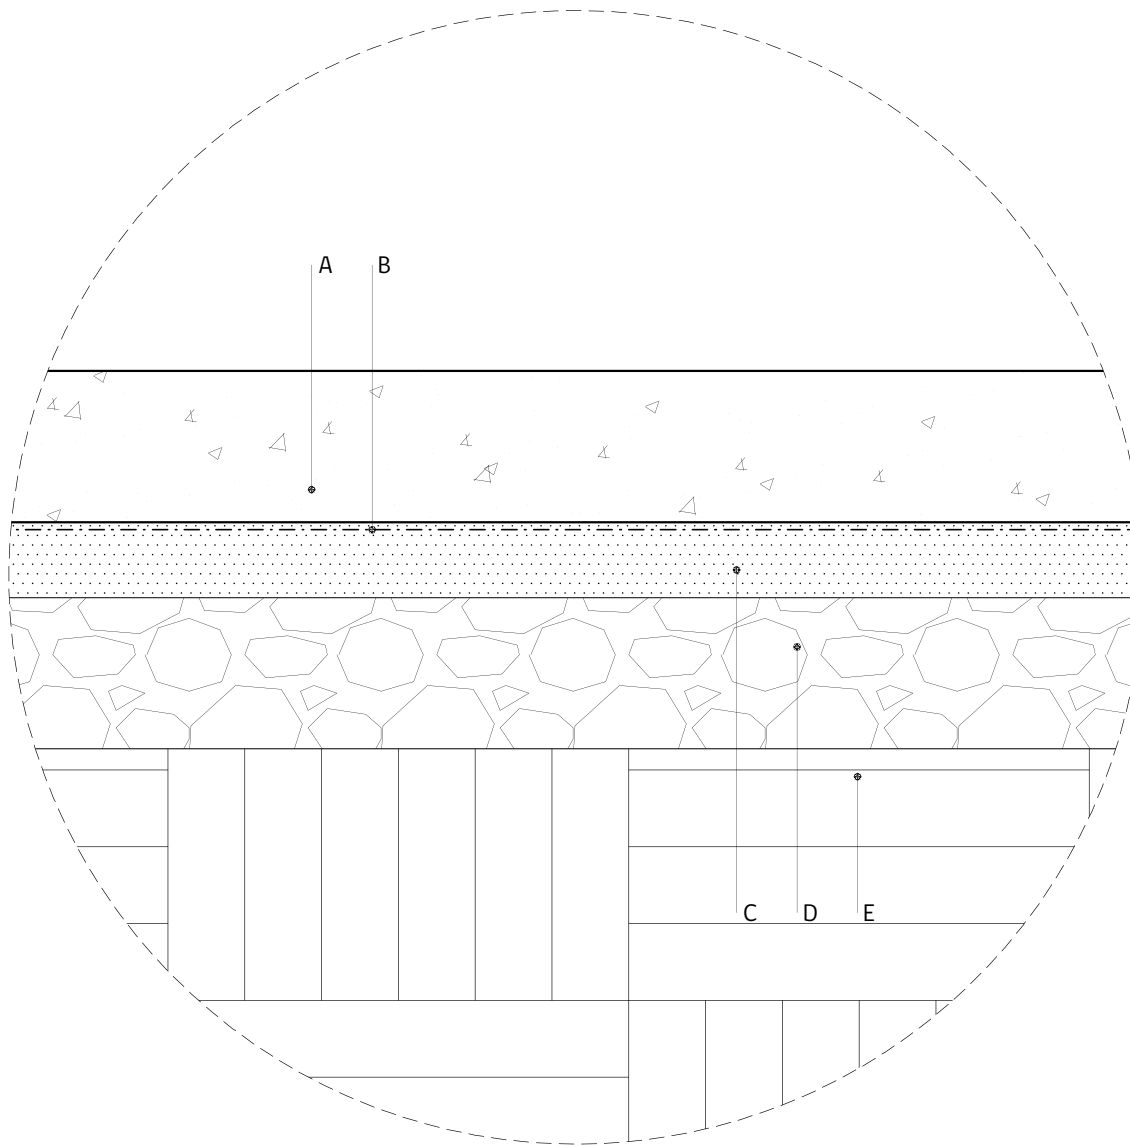

NOMENCLATURA

- A. Radier hormigón H20 e= 100 mm
- B. Polietileno e= 0,2 mm
- C. Arena e= 50 mm
- D. Ripio e= 100 mm
- E. Terreno compactado


← Cámara de instalaciones

◁ ○ ○ ○ Fachada ventilada

DETALLE RADIER
Esc 1:5 - Detalle en corte

B.02

MODELO 2

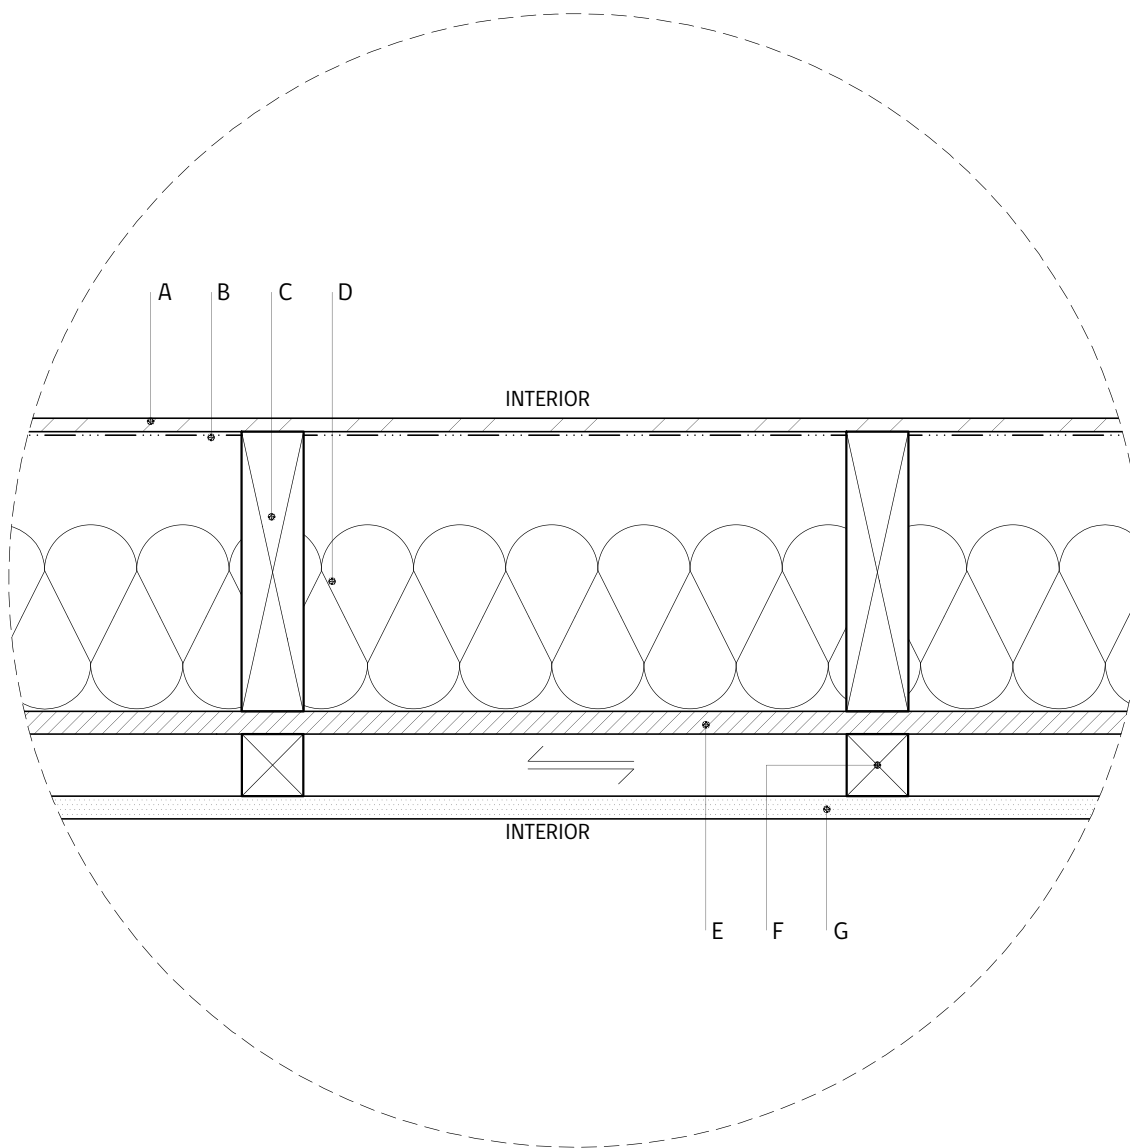


NOMENCLATURA

- A. Terciado estructural e= 12 mm
- B. Polietileno e= 0,2 mm
- C. Viga panel de entrepiso - Madera pino seco cepillado 41x185 mm
- D. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 120 mm
- E. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- F. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 41x41 mm
- G. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

⇌ Cámara de instalaciones

◁○○○ Fachada ventilada

MODELO 2

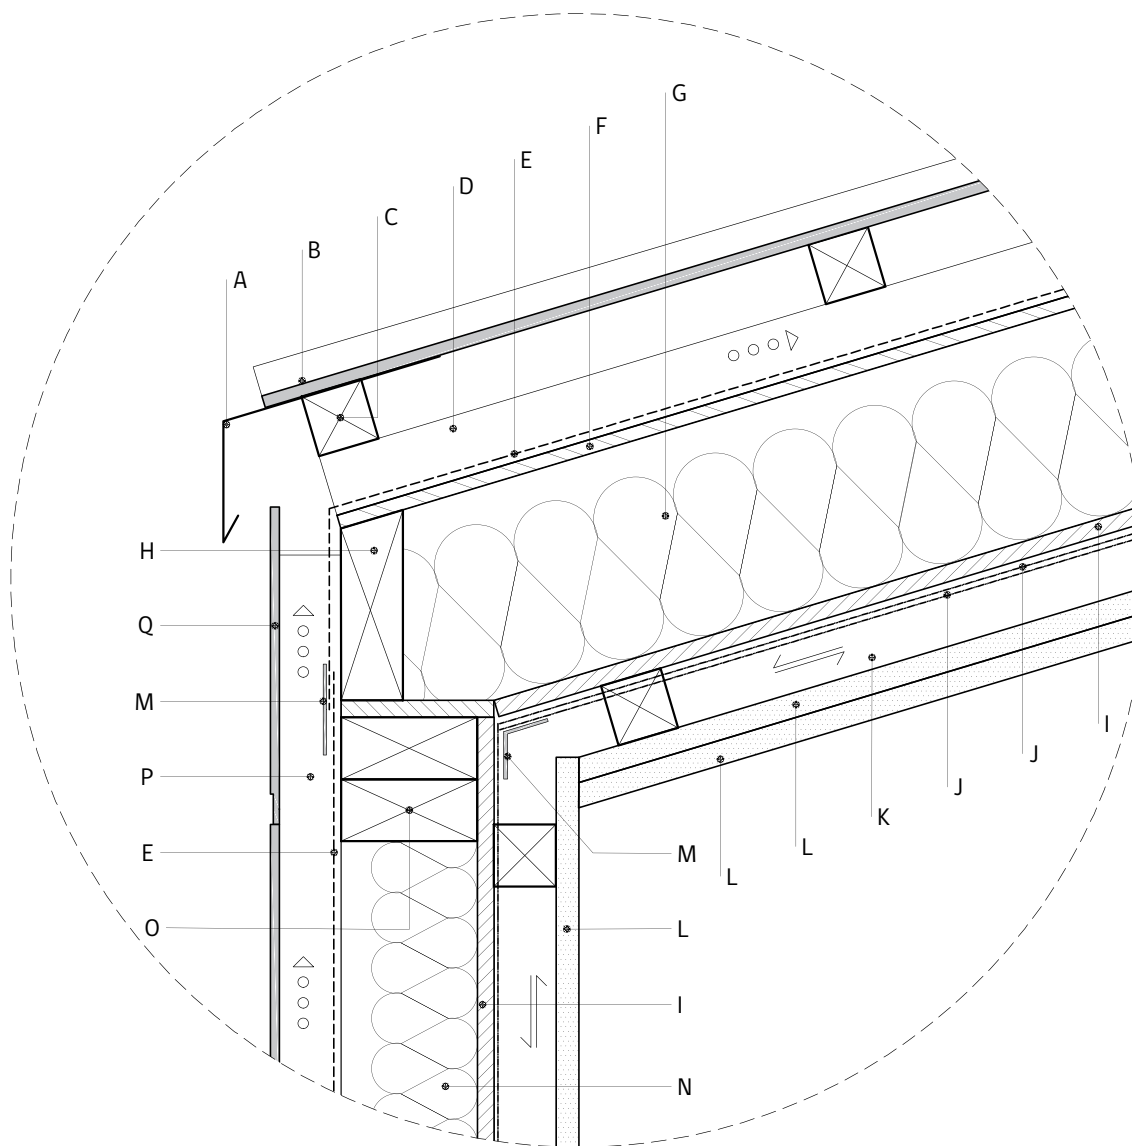


NOMENCLATURA

- A. Hojalatería cortagotera
- B. Plancha zinc microondulado
- C. Costaneras - Madera pino bruto 2x2"
- D. Cubierta ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- E. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- F. Terciado estructural e= 9 mm
- G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 140 mm
- H. Pieza modificada - Madera pino seco cepillado 41x138 mm
- I. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- J. Polietileno e= 0,2 mm
- K. Cámara de instalaciones - Madera pino bruto 2x2"
- L. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- M. Cinta de hermeticidad
- N. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 70 mm
- O. Solera superior panel de muro - Madera pino seco cepillado 41x90 mm
- P. Fachada ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- Q. Revestimiento exterior fibrocemento e= 6 mm

← Cámara de instalaciones

◁ ○ ○ ○ Fachada ventilada

MODELO 2

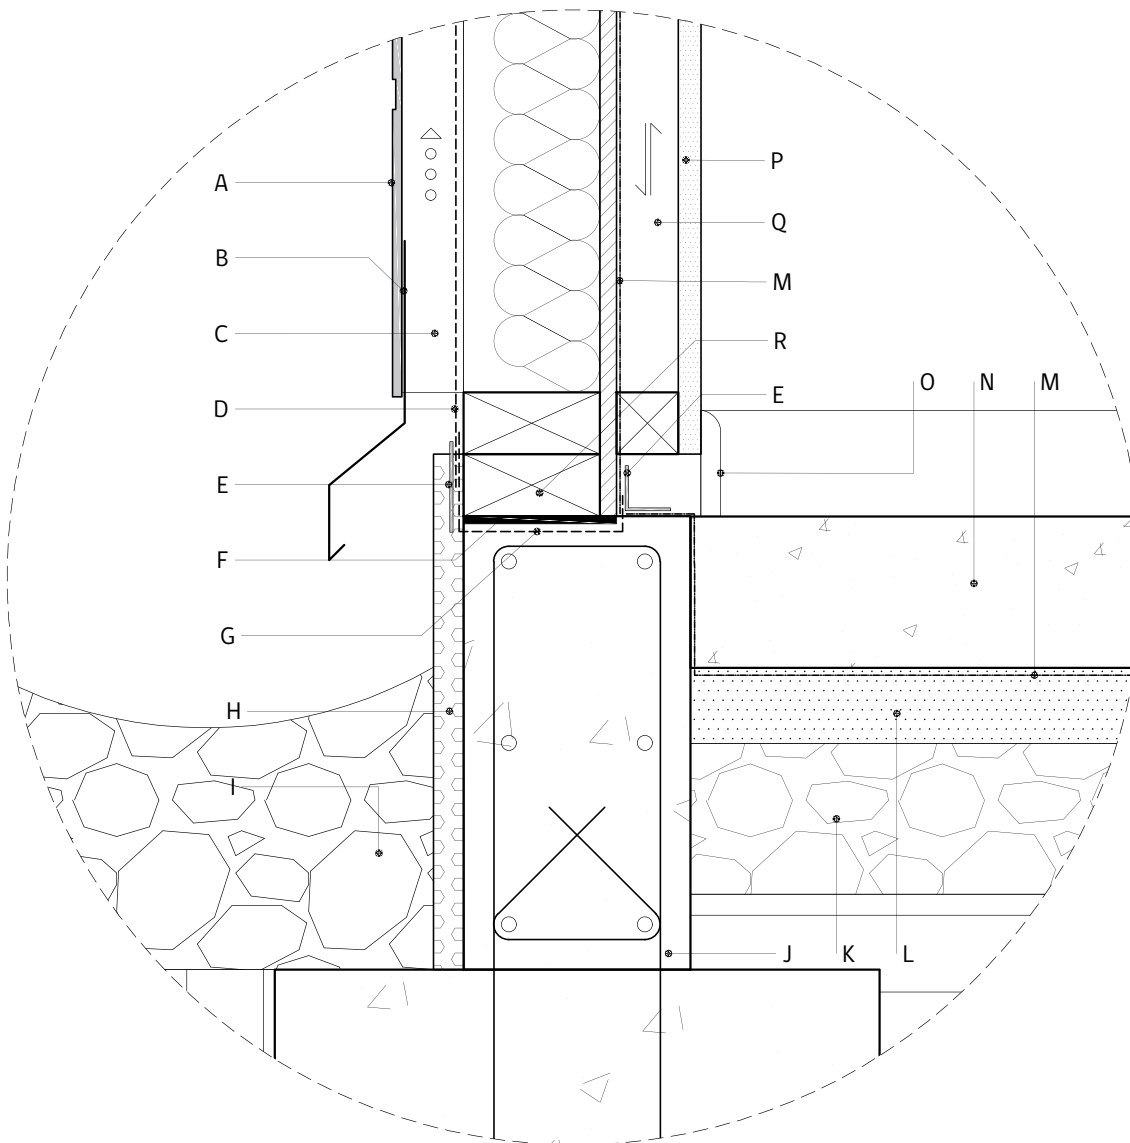


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento exterior fibrocemento $e = 6 \text{ mm}$
- B. Hojalatería cortagotera
- C. Fachada ventilada - Madera pino bruto $2 \times 2''$
- D. Membrana hidrófuga 62 g/m^2
- E. Cinta de hermeticidad
- F. Banda de caucho - Bajo solera de montaje
- G. Membrana hidrófuga 62 g/m^2 - Bajo solera de montaje
- H. EPS 20 kg/m^3 $e = 20 \text{ mm}$
- I. Pozo de absorción - Grava $300 \times 300 \text{ mm}$
- J. Vigas de fundación $150 \times 300 \text{ mm}$
- K. Ripio $e = 100 \text{ mm}$
- L. Arena $e = 50 \text{ mm}$
- M. Polietileno $e = 0,2 \text{ mm}$
- N. Radier hormigón H20 $e = 100 \text{ mm}$
- O. Guardapolvo
- P. Plancha yeso cartón RF $e = 15 \text{ mm}$
- Q. Cámara de instalaciones - Madera pino bruto $2 \times 2''$
- R. Solera basal de montaje - Madera pino seco cepillado $41 \times 90 \text{ mm}$

← Cámara de instalaciones

◁ ◊ ◊ ◊ Fachada ventilada

MODELO 2

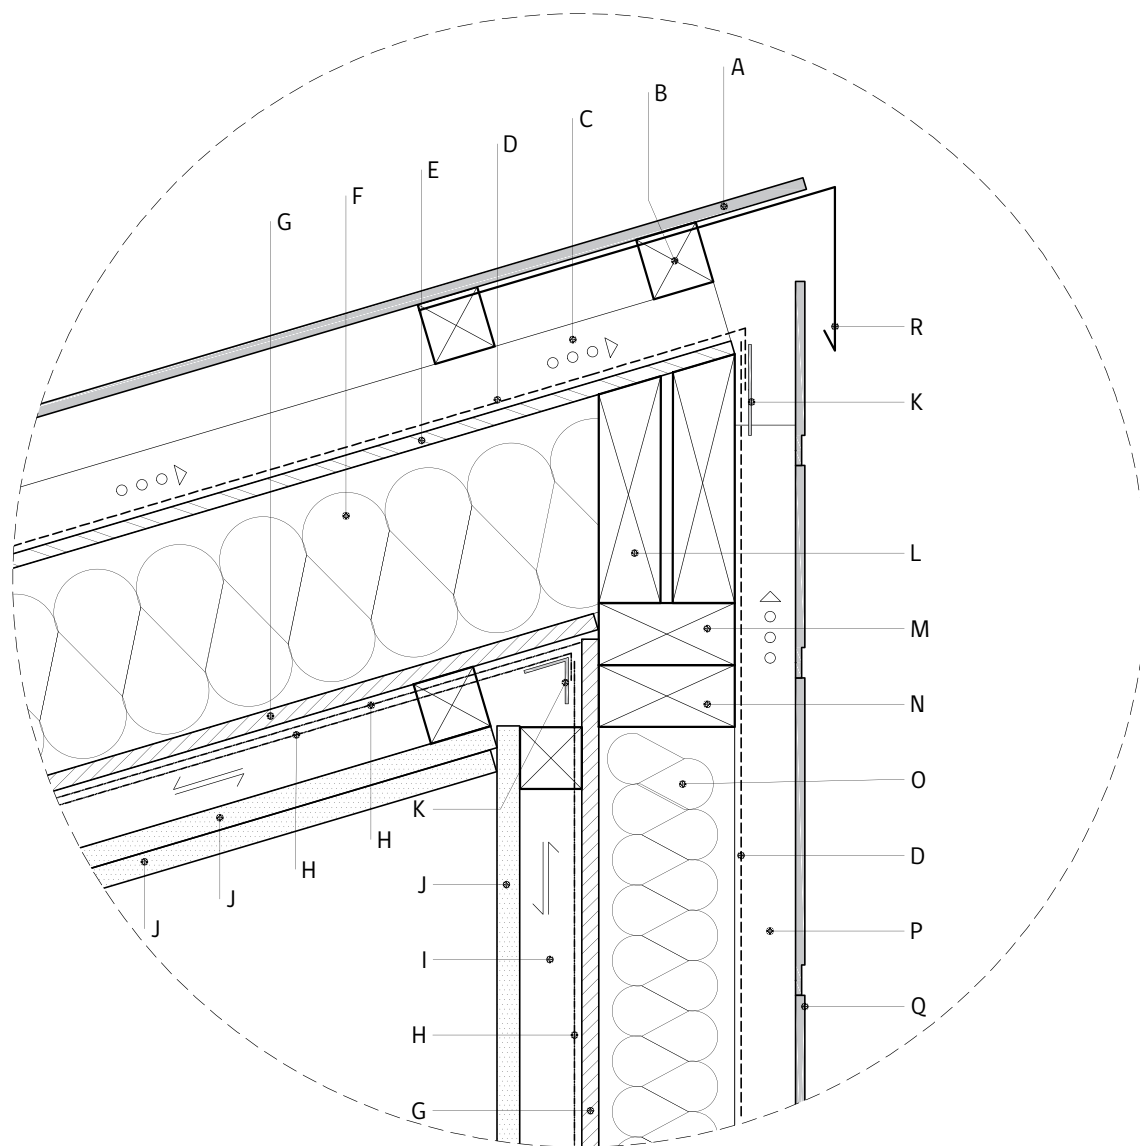


NOMENCLATURA

- A. Plancha de zinc microondulado
- B. Costaneras - Madera pino bruto 2x2"
- C. Cubierta ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- D. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- E. Terciado estructural e= 9 mm
- F. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 140 mm
- G. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- H. Polietileno e= 0,2 mm
- I. Cámara de instalaciones - Madera pino bruto 2x2"
- J. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- K. Cinta de hermeticidad
- L. Viga de cumbrera - Pieza modificada madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x138 mm
- M. Solera de amarre - Madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x90 mm
- N. Solera superior panel de sobretabique - Madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x90 mm
- O. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 70 mm
- P. Fachada ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- Q. Revestimiento exterior fibrocemento e= 6 mm
- R. Hojalatería cortagotera

← Cámara de instalaciones

◁ ○ ○ ○ Fachada ventilada

MODELO 2

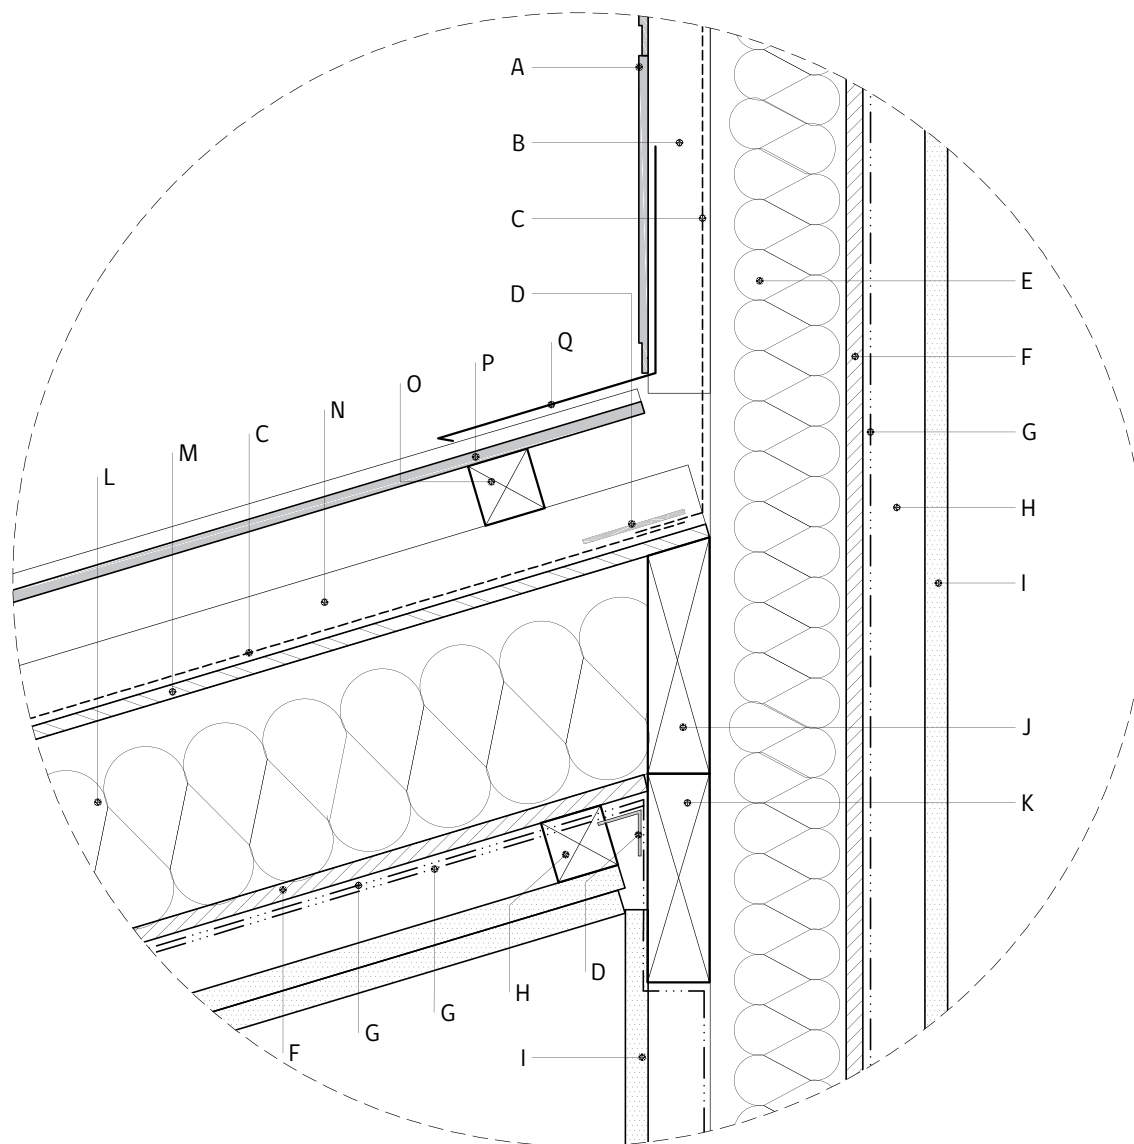


NOMENCLATURA

- A. Revestimiento exterior fibrocemento e= 6 mm
- B. Fachada ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- C. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- D. Cinta de hermeticidad
- E. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 70 mm
- F. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- G. Polietileno e= 0,2 mm
- H. Cámara de instalaciones - Madera pino bruto 2x2"
- I. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- J. Viga panel de techo - Pieza modificada madera pino seco cepillado 41x185 mm
- K. Viga de soporte - Madera pino seco cepillado 41x138 mm
- L. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 140 mm
- M. Terciado estructural e= 9 mm
- N. Cubierta ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- O. Costaneras - Madera pino bruto 2x2"
- P. Plancha de zinc microondulado
- Q. Hojalatería cortagotera

← Cámara de instalaciones

◊ ◊ ◊ Fachada ventilada

MODELO 2

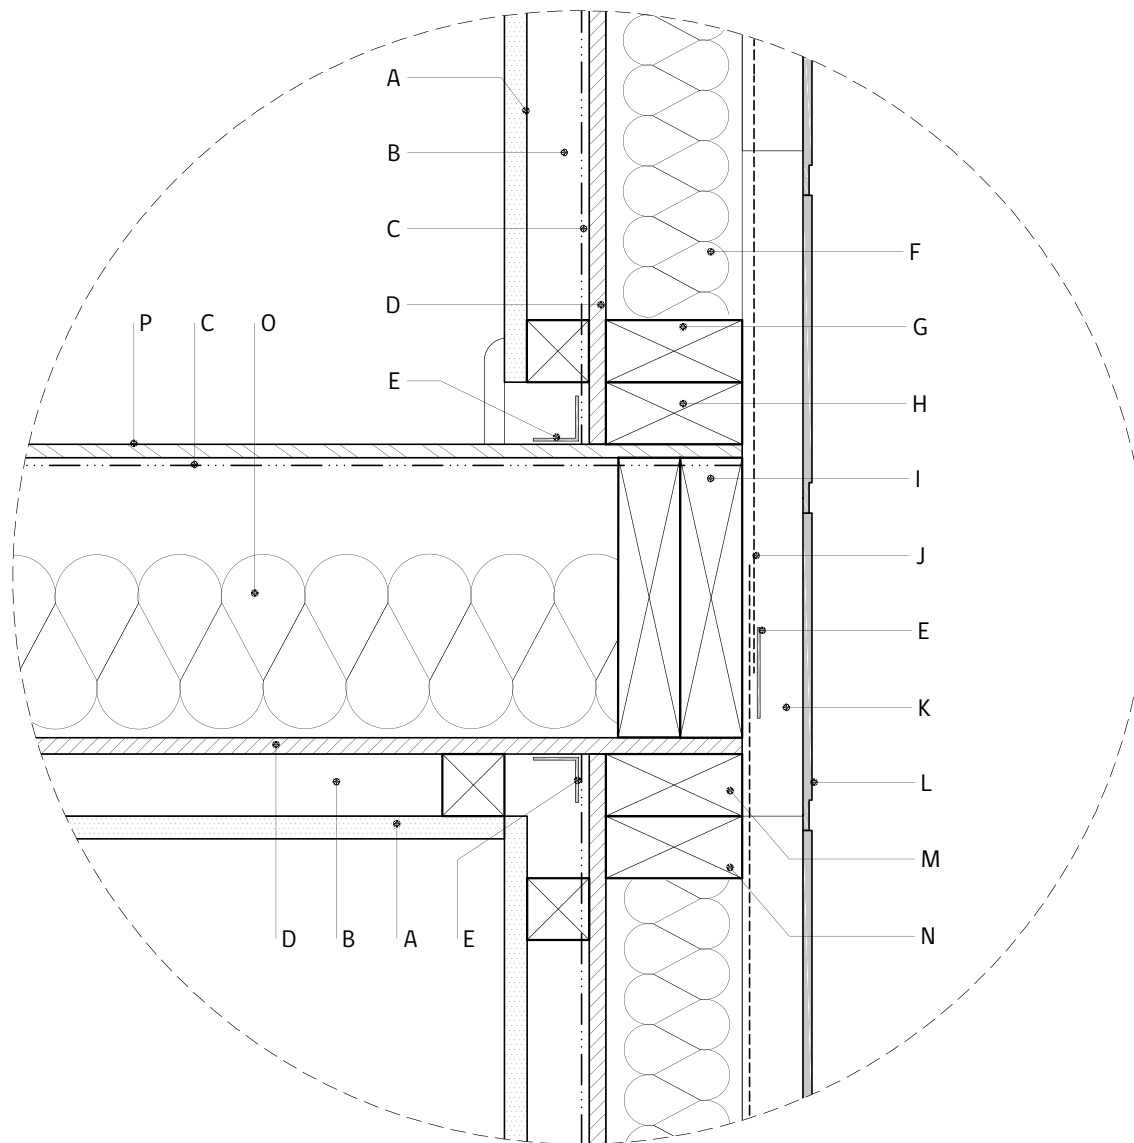

NOMENCLATURA

- A. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm
- B. Cámara de instalaciones - Madera pino bruto 2x2"
- C. Polietileno e= 0,2 mm
- D. Placa OSB estructural e= 11,1 mm
- E. Cinta de hermeticidad
- F. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 70 mm
- G. Solera inferior panel de muro - Madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x90 mm
- H. Solera base de montaje - Madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x90 mm
- I. Doble viga panel de entepiso - Madera pino seco cepillado 41x185 mm
- J. Membrana hidrófuga 62 g/m²
- K. Fachada ventilada - Madera pino bruto 2x2"
- L. Revestimiento exterior fibrocemento e= 6 mm
- M. Solera de amarre - Madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x90 mm
- N. Solera superior panel de muro - Madera pino seco cepillado impregnado MCA 41x90 mm
- O. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 120 mm
- P. Terciado estructural e= 12 mm

← Cámara de instalaciones

◁ ○ ○ ○ Fachada ventilada